

Kiosková trafostanica  
234/ts/krasnany\_hk

442

Trasa medzi trafostanicou a PRIS č. 1 je cca 99 m (dĺžka NN vedenia - 115 m)

KN-E 1172/2 cca 25 m<sup>2</sup>

KN-E 1321 cca 66 m<sup>2</sup>  
1171 cca 57 m<sup>2</sup>

Novovybudovaný kábový prepoj zemným káblom (N)AYY 3x240+120 mm<sup>2</sup>, celková trasa kábla je cca 282 m, celková dĺžka kábla je cca 327 m, v zemi uložený v chráničke FXKV 110 + príloženie optickej chráničky HDPE 40/33 mm na základe požiadavky SŠD, a.s. v trase výkopu

1141/8 cca 1 m<sup>2</sup>

1141/10 cca 1 m<sup>2</sup>

Nová skriňa PRIS č. 2 (PRIS 5 DIN00 VV 2/4 P2 IP2X)

1141/12 cca 1 m<sup>2</sup>

1141/14 cca 1 m<sup>2</sup>

Nová skriňa PRIS č. 1 (PRIS 5 DIN00 VV 2/4 P2 IP2X)

Trasa medzi skriňami PRIS č. 1 a PRIS č. 2 je cca 48 m (dĺžka NN vedenia - 56 m)

1141/22 cca 362 m<sup>2</sup>

1141/16 cca 1 m<sup>2</sup>

1141/18 cca 1 m<sup>2</sup>

Neriadnený pretlak popod cestu - dĺžka cca 7m

Nová skriňa PRIS č. 3 (PRIS 9 DIN1 VV 3/7 P2 IP2X)

Vymena jestvujúcej skrine PRIS 7 č. 28 "IBV Rudne" za novú skriňu PRIS 10.1 DIN2 VV 3/7 P2 IP2X

Rozhodnutím č. 2001/21272/01/04/01/2022 určuje STAVEBNÝ ÚRZOV na ploche ohraňenej červenými čiarami, nasledujúcich par. pozemkov:

1141/24  
1141/34  
1141/33  
1141/27  
1141/28  
28.07.2022  
Krasňanoch dňa..... podpis.....

Trasa medzi skriňami PRIS č. 1 a PRIS č. 2 je cca 86 m (dĺžka NN vedenia - 98 m)

Trasa medzi skriňami PRIS č. 2 a PRIS č. 3 je cca 49 m (dĺžka NN vedenia - 58 m)

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51:2010: viď protokol o určení vonkajších vplyvov č. 311/2020

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:  
(STN EN 60038)

NN 3/PEN AC 230/400V 50Hz / TN-C


OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÓDOM (STN 33 2000-4-41, PNE 33 2000-1/2008):

- PRED DOTYKOM ŽIVÍCH ČÁSTÍ: UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU (POLOHOU) SÚSTAVA NN IZOLÁCIAMI, KRYTÍMI ALEBO ZÁBRANAMI

- PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA SÚSTAVA NN

PROSTREDIE (STN EN 607 21): VI.-VONKAJŠIE PRIESTORY

NAMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300): "S" (STREDNÁ)

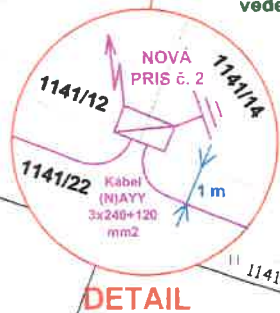

IČO: 44172087  
DIČ: 2022608379

SlovEnergy

SLOVENERGY S. R. O.  
M. R. ŠTEFÁNKA 71, 010 01 ŽILINA

Datum: 05/2021  
Stupeň PD: PSR

Názov stavby:  
**12286 Krasňany - Rudné, rozšírenie NNK**

Stavebník:  
**Stredoslovenská distribučná, a. s.**  
Prí Račľanke 2927/8, 010 47 ŽILINA

Názov vykresu:  
**SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY**

Mierka: 1:1000  
Formát: A4

Kreslil: ING. KRIŠTOF  
Projektovateľ: BC. KOLÁR  
Zodpov. projektant: BC. KOLÁR

PARÉ: 3  
Číslo vykresu: 03\_CSS\_001